

**XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.
VEZÉRIGAZGATÓJA**

**8/2017. (07.06.) számú
VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS
a Zrt. Központi Tűzvédelmi Szabályzatáról**

1. A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. §-ban foglalt előírások és felhatalmazás alapján, valamint az 54/2014. (III.05.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a Zrt. megelőző tűzvédelmi feladataira vonatkozó előírásokat ezen utasítás mellékleteként, mint a Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatát, kiadom. A Szabályzat megfelel az egyes tűzvédelmi tárgyú belügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VI.1.) BM rendeletben foglaltaknak.
2. A Tűzvédelmi Szabályzat kiadásának célja, hogy a Zrt. működési területeinek egészére kiterjedően egységesen rögzítse a vezetők és beosztott munkavállalók, valamint a Zrt. területén bármely okból ott tartózkodó személyek megelőző tűzvédelmi kötelezettségeit, a tűzvédelmi oktatások rendjét, a magatartási szabályokat, továbbá a munkavégzésre az alkalmazott technológiákra, a létesítésre és használatra vonatkozó általános tűzvédelmi követelményeket.
3. A Szabályzat területi hatálya kiterjed a Zrt. Vezérigazgatósága és divíziói által bármely jogviszonyban használt minden építményre, létesítményre, azok helyiségeire és munkavégzési területeire.
4. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a fenti területeken dolgozó munkavállalókra, a polgári jogviszony alapján rendszeresen vagy alkalmilag a Szabályzat területi hatálya alá tartozó területeken munkát vagy egyéb tevékenységet végzőkre, továbbá a látogató, külső személyekre.
5. A divízióvezetők és a szervezeti egységek vezetői kötelesek a Szabályzatot áttanulmányozni, az abban foglaltakat megismerni és gondoskodni arról, hogy a vonatkozó előírásokat a munkavállalók megismerjék és napi tevékenységük során alkalmazzák, betartsák. Kötelesek – külön felhívás vagy intézkedés nélkül – rendszeresen ellenőrizni az előírások betartását, és a feltárt hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni.
6. A szabályzatban foglaltak megszegése – a cselekmény súlyától függően – szabálysértési, vagy súlyosabb következményekkel járó esemény bekövetkezésekor büntetőeljárást vonhat maga után.
7. A Szabályzatban foglalt feladatok teljesítését a tűzvédelmi feladatokkal ellátó vállalkozó segítségével minden évben a divízióvezetői munkaterv előírásai szerint ellenőrizni kell. A Szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok változásakor a tűzvédelmi megbízott a Szabályzatot harmonizálja a jogszabályokkal.

8. Jelen Szabályzat az aláírása napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszíti az e tárgyban kiadott 10/2015. (VII./9.) számú vezérigazgatói utasítás

Budapest, 2017. július 6. napján



XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
1131 Budapest, Béke út 65.

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. §-ban foglalt előírások és felhatalmazás alapján, valamint az 54/2014. (03. 05.) BM rendelettel kiadott ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT és egyéb a Tűzvédelmi Szabályzatokkal kapcsolatos rendelkezéseknek megfelelően, jelen szabályzatban határozom meg a Zrt. Vezérigazgatósága és az irányítási körébe tartozó divíziók megelőző tűzvédelmi feladataira vonatkozó előírásokat.

Készítette: **PERENNIUS Kft.**
Rieder Gabriella tűzvédelmi szaktanácsadó
Bizonyítvány szám: BMTKK 51/1989.
Végzettség szintje: Felsőfokú
Felülvizsgálat időpontja: 2017. június 19.

Perennius Kft.

1072 Budapest, Akácfa u. 7.

Adószám: 10803677-2-42

CIB Hungaria Bank Rt:

10700024-04097206-51100005

Rieder Gabriella

TARTALOMJEGYZÉK

1. Tűzvédelmi szervezet
- 1.1 Vezérigazgató tűzvédelmi feladatai
- 1.2 Divízióvezetők és a létesítmények üzemeltetéséért felelős vezetők tűzvédelmi feladatai
- 1.3 Tűzvédelmi szaktanácsadó feladatai
2. A munkavállalók tűzvédelmi feladatai
3. Tűzvédelmi oktatás, felvilágosítás
4. Az építmények és szabadterek használati szabályai
5. A Munkahelyek megelőző tűzvédelmi szabályai
6. Tűzvédelmi eszközök, berendezések
7. A raktározás, tárolás használati előírásai
8. Különleges rendezvények megtartásának előírásai
9. Az időszakos felülvizsgálatra kötelezett berendezésekkel kapcsolatos tennivalók
 1. sz. melléklet Tűzriadó terv (Tűz esetén követendő magatartás)
 2. sz. melléklet Tűzveszélyes ipari munkák szabályai, nyomtatvány
 3. sz. melléklet Engedély tűzveszéllyel járó munka elvégzésére
 4. sz. melléklet Tűzvédelmi bírság kivonat
 5. sz. melléklet Tűzvédelmi dokumentációk kezelésének szabályozása (Üzemeltetési Napló)
 6. sz. melléklet A tűzoltó készülékek ellenőrzésének szempontjai
 7. sz. melléklet Biztonsági világítás üzemeltetői ellenőrzése
 8. sz. melléklet A tűzvédelmi oktatás tárgya

1. Tűzvédelmi szervezet

A tűzvédelem irányításával, működtetésével, személyi és dologi ellátására vonatkozó szakirányú tevékenység végrehajtásával a Zrt. Vezérigazgatója teljes jogú hatáskörrel és intézkedési jogkörrel rendelkezik.

1.1 A Vezérigazgató illetve a nevében teljes körűen eljáró megbízott feladatai, kötelezettségei:

- Felelős a vezetése alatt álló Zrt. létesítményeinek tűzvédelmi helyzetéért.
- Biztosítja a Zrt. működési területein a megfelelő szintű tűzvédelem szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
- Elkészítteti a Zrt. éves tűzvédelmi költségtervét.
- Gondoskodik a tűzvédelmi dokumentációk elkészíttetéséről, naprakész állapotban tartásáról, a tűzvédelmi jogszabályokban előírt és az abban foglalt rendelkezések betartatásáról.
- Felelős azért, hogy a jogszabályban előírt szakmai képesítéssel rendelkező tűzvédelmi megbízott lássa el a tűzvédelmi feladatokat (pl.: megbízásos jogviszony).
- A Zrt. belső és hatósági tűzvédelmi ellenőrzésein feltárt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megteszi.
- Biztosítja a feltételeket a munkavállalók tűzvédelmi oktatásának megtartásához.
- Köteles a tevékenység végzését leállítani, ill. leállítását kezdeményezni, ha a tűzvédelmi előírást, jogszabályt sért és veszélyezteti a Zrt. tűzbiztonságát.
- Jogosult a Zrt. működési területén, a létesítményekkel kapcsolatos, szerződés alapján munkát végző, más alkalmazásában lévő dolgozók részére külön előírásokat tenni a létesítmény tűzbiztonsága, valamint a biztonságos munkavégzés érdekében.
- A Zrt. működési területén történt és tudomására jutott tüzeseteket haladéktalanul jelenti a Tűzoltóságnak.
- Gondoskodik a tűz helyszínének változatlanul hagyásáról a tűzvizsgálat befejezéséig.
- Távolléte, ill. akadályoztatása esetén köteles írásban helyettesről gondoskodni.
- Felelőssége érintetlenül hagyása mellett, a tűzvédelemmel kapcsolatos szakfeladatokat írásos megbízás alapján más személynek átadhatja.

1.2 A divízióvezetők és az egyes létesítmény üzemeltetéséért felelős vezetők, valamint az általuk felügyelettel megbízott személyek feladatai, kötelezettségei:

- Kötelesek a tűzvédelmi szemlén, ellenőrzésen részt venni és a feltárt hiányosságok felszámolásáról gondoskodni.
- Gondoskodniuk kell arról - együttműködve a szakterületek vezetőivel - hogy a tűzbiztonsággal összefüggő határidős ellenőrzések, felülvizsgálatok kellő időben megtörténjenek (pl. időszakos villamos szakértői felülvizsgálat, tűzvédelmi berendezések, felszerelések ellenőrzése, oktatások megtartása).
- Gondoskodniuk kell arról, hogy a Zrt. által bérelt, vagy felügyelt, de hatáskörébe tartozó bérleményeket, létesítményeket a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően használják.
- Rendszeresen ellenőrizni kell a működési területükön folyó tevékenységek során a tűzvédelmi előírások betartását, betartatását.
- A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint a munkát úgy megszervezni, felügyelni, és biztosítani az eredményes munkához szükséges feltételeket, hogy azok megfeleljenek a tűzvédelmi követelményeknek is.

- A tűzvédelmi helyzetre, a tűzoltás feltételeire kiható változást annak megtétele előtt a tűzvédelmi szakelőadóval egyeztetve a Zrt. vezérigazgatójánál bejelenteni, hogy a Tűzoltóság felé az intézkedéseket meg lehessen tenni. A változásnak megfelelően gondoskodni kell a tűzoltás feltételeinek biztonságos megteremtéséről.
- Írásbeli megbízást adni az erre kijelölt munkatársának a divízióhoz, illetve a szakterülethez tartozó létesítmények Tűzvédelmi Üzemeltetési naplójának vezetésére.

1.3 A tűzvédelmi feladatok ellátásával megbízott szaktanácsadó (szakcég) tűzvédelmi feladatai:

- A tűzvédelmi megbízott szerződéses megbízás alapján látja el a Zrt. tűzvédelmi feladatait.
- Szakmai segítséget nyújt a Zrt. vezérigazgatójának, és a divízióvezetők tűzvédelmi munkájához, ill. önállóan végzi a reá háruló feladatokat.
- Időszakosan felülvizsgálja, és szükség esetén elkészíti a tűzvédelmi szabályzatokat.
- Jogszabályi vagy egyéb változás esetén elkészíti a Tűzvédelmi Szabályzat módosításának, kiegészítésének tervezetét és előterjeszti azt a vezérigazgató felé.
- Félévente belső átfogó tűzvédelmi ellenőrzést tart az üzemeltetett létesítmények területén, az ellenőrzés tapasztalatairól tájékoztatja a Zrt. vezérigazgatóját, ill. az általa a feladattal megbízott személyt/ összekötőt.
- Előzetes értesítés esetén részt vesz a tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseken és egyéb eljárásokon, ott szakmailag képviseli a Zrt. érdekeit.
- Írásos anyagot készít a munkavállalók tűzvédelmi oktatásához, illetve megtartja a dolgozók ismétlődő tűzvédelmi oktatásait a jelen Szabályzatban foglaltak alapján.
- Rendszerezi, rendezi a létesítmények tűzvédelmi iratait, dokumentációit. Hiányuk esetén felhívja a figyelmet a pótlásukra, az önállóan végzett munkát dokumentálja.
- Kapcsolatot tart a vezetőkkel, és a munkavállalókkal, észrevételeivel, tanácsaival segíti tűzvédelmi munkájukat.
- Felkérésre - speciális tűzvédelmi problémák esetén - tűzveszélyes munka vagy más tevékenység végzéséhez szaktanácsot nyújt.
- Figyelemmel kíséri az üzemeltetett létesítmények vonatkozó tűzvédelmi felülvizsgálatainak érvényességét, lejáratauk előtt tájékoztatja az illetékes divízióvezetőt, illetve annak megbízottját.
- Jogosult az üzemeltetett létesítmények minden helyiségébe betekinteni, a helyiségekkel kapcsolatban tűzvédelmi ellenőrzést tartani, a szükséges intézkedést megtenni (bérlők felé a vezérigazgató megbízottján, vagy a divízióvezetőkön keresztül).
- Az arra jogszabályban kötelezett épületekben évenként, munkaidőben, előzetes időpont egyeztetéssel, levevényli a tűzriadó gyakorlatot.
- Jogosult javaslatot tenni a munkavégzéstől való eltiltására annak a munkavállalónak, aki a szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik.
- Jogosult a tevékenység leállítására javaslatot tenni, amennyiben az közvetlen tűz- vagy robbanásveszéllyel jár.
- Jogosult javaslatot tenni a felelősségre vonásra súlyos tűzvédelmi szabálysértés esetén.

2. A munkavállalók tűzvédelmi jogai, kötelezettségei és feladatai

2.1 A munkavállaló jogosult megkövetelni

- a biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételek megteremtését,
- a biztonságos munkavégzéshez szükséges tájékoztatást, helyszíni tűzvédelmi oktatást, a tűzveszély elhárításához szükséges védőfelszerelések, eszközök biztosítását.

2.2 Kötelezettségek és feladatok

- Minden munkavállaló a saját munkaterületén köteles gondoskodni a tűzvédelmi jogszabályok, és a Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt előírások maradéktalan betartásáról.
- Tűzvédelmi szabálytalanság észlelése esetén gondoskodni annak megszüntetéséről, ill. a munkáját irányító vezető tájékoztatásáról.
- Köteles megismerni a részére biztosított írásos tűzvédelmi oktatási anyag tartalmát, vagy részt venni az évenként ismétlődő tűzvédelmi oktatáson és az ott elhangzottakat elsajátítani.
- Köteles megismerni munkaterületén a tűzjelzés lehetőségét és módját.
- Köteles megismerni a tűzvédelmi eszközök, tűzoltókészülékek helyét és használatuk módját.
- Tűz esetén köteles a mellékletben szereplő „Tűzriadó terv” előírásait szem előtt tartani, ill. ezeket végrehajtani.
- A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkavállaló (lásd: 4.4 pont) a munkavégzés ideje alatt köteles a szakvizsgát igazoló okmányt magánál tartani és annak érvényességét figyelemmel kíséreni. Lejárt tűzvédelmi szakvizsga esetén az adott szakmában munka nem végezhető.
- Tűzvédelmi szempontból figyelemmel kíséri az általa használt berendezések, felszerelések állapotát. Hiba, sérülés esetén gondoskodik annak elhárításáról, ill. jelenti azt munkahelyi vezetőjének.
- A tevékenység befejezése után köteles a munkaterületet átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet idézhet elő.
- Felelős munkaterületének tűzvédelmi helyzetéért, tisztaságáért, a számára meghatározott tűzvédelmi feladatok végrehajtásáért.

2.3 A munkavállalót el kell tiltani a munkavégzéstől amennyiben:

- nem vett részt a tűzvédelmi oktatáson, vagy aláírásával nem igazolta az oktatási anyag elsajátítását,
- nem rendelkezik a munkaköréhez szükséges vizsgával, tűzvédelmi szakvizsgával, amennyiben ilyen munkakörben dolgozik (lásd: 4.4 pont),
- fegyelmezetlenül végzi a munkáját, és így veszélyezteti munkatársai és a létesítmény tűzbiztonságát.

2.4 A létesítmények területén munkát végző külső vállalat, vállalkozó, alvállalkozó munkavállalóira vonatkozó előírások

- A külső munkavállalók számára a munkaterület átadásakor biztosítani kell a veszélytelen munkavégzés feltételeit.
- A munkaterület tűzvédelmére vonatkozó előírásokat és intézkedéseket a külső munkavállalóval, megbízottjával ismertetni kell, és a munkavégzésre vonatkozó megállapodásban, szerződésben kell azokat rögzíteni.
- A külső munkavállalók figyelmét nyomatékosan fel kell hívni és kötelezni arra, hogy tevékenységük körében teljes mértékben felelnek a tűzvédelmi előírások maradéktalan megtartásáért (jogosultságok, belső szabályzatok).

3. Tűzvédelmi oktatás, felvilágosítás, szakvizsgáztatás

3.1 A szükséges tűzvédelmi ismeretek megszerzése:

Az ismeretek bővítése, szinten tartása érdekében a Zrt. munkavállalóit tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni az alábbiak szerint:

- minden új munkavállalót munkába állás előtt, különös tekintettel munkaterületének sajátosságaira;
- az áthelyezett munkavállalót, aki munkakört vagy munkahelyet változtat;

- új berendezés, készülék, technológia esetén az abban érintett munkavállalókat;
- az ideiglenes, alkalmi munkavállalót, aki a Zrt. működési területén munkát végez;
- az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző saját munkavállalót a tevékenység megkezdése előtt;
- a munkavállalóknak a tüzeset vagy műszaki mentést igénylő esemény esetén végrehajtandó feladatait;

A felsoroltaktól függetlenül minden munkavállalót évente legalább egy alkalommal, ismétlődő oktatásban kell részesíteni.

Az oktatás történhet írásba, és elektronikus úton is.

3.2 A munkavállalót oktatni kell:

- a munkahely és munkafolyamat tűzveszélyességére;
- a jelen Szabályzatban foglalt - vonatkozó - tűzvédelmi előírások ismeretére;
- a tűzjelzésre, a tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és beépített tűzvédelmi berendezések használatára, valamint a tűz esetén követendő magatartásra;
- a tűzvédelmi előírások megszegésének jogkövetkezményeire;
- a beépített tűzvédelmi berendezések kezelését külön oktatni kell, melynek lebonyolítására a berendezés ellenőrzését, javítását végző külső vállalkozó képviselőjét kell felkérni.

A Zrt. működési területén keletkezett tüzesettel összefüggésben a tűzvizsgálat tapasztalatainak felhasználásával rendkívüli oktatást kell tartani az eseményt követő 30 napon belül.

Azt a munkavállalót, aki bármely oknál fogva az adott munkakörben hat hónapot meghaladó időtartamon túl nem volt foglalkoztatva - oktatás szempontjából - új dolgozónak kell tekinteni.

A Zrt. működési területén beosztástól és munkakörtől függetlenül, csak azt a munkavállalót szabad foglalkoztatni, aki alapoktatásban, ill. a munkakörével, tevékenységével kapcsolatos tűzvédelmi oktatásban részesült.

A tűzvédelmi alap, illetve ismétlődő oktatások tárgyát a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az újonnan belépő munkavállalók munkába állás előtti oktatásához külön írásos ismeretanyag került kiadásra, azt a munkavállalónak el kell olvasnia és ennek tényét aláírásával igazolnia.

A munkahely közvetlen környezetének tűzvédelmi ismereteit, ill. a munkavégzésre, munkaeszközökre vonatkozó gyakorlati ismereteket, a munkavállaló munkáját közvetlenül irányító vezető köteles oktatni.

Az éves kötelező oktatásokat a tűzvédelmi szakelőadó végzi.

3.3 Az oktatás nyilvántartása:

Az alap-, ill. ismétlődő oktatásról, azok megtörténtéről nyilvántartást kell vezetni (oktatási napló). Az oktatás megtörténtét a munkavállalók aláírásukkal kötelesek elismerni, írásos vagy elektronikus oktatás esetén munkavállalóként azonosíthatóan kell igazolni.

Az oktatás kötelező tárgyát a 8. sz. melléklet tartalmazza.

3.4 A Tűzvédelmi Szakvizsga

A tűzvédelmi szakvizsgáztatás rendjét a szakvizsgára kötelezett munkaköröket a vizsgáztatás részletes szabályait a **45/2011.(12.07.) BM** rendelet rögzíti.

A Zrt. működési területére, tevékenységére és munkaterületeire vonatkoztatva a következő foglalkozási ágak és munkakörök kötelezettek tűzvédelmi szakvizsgára (a nem munkaviszonyban foglalkoztatottak is).

- Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.

- A „robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását, vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó technológiai felhasználását végzők.
- Tűzgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, javítását, karbantartását végzők.
- Tűzoltó vízforrások felülvizsgálatát végzők.
- Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
- Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, felülvizsgálatát végzők.
- Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, javítását, karbantartását végzők.

4. Az építmények és szabadterek használati szabályai

4.1 Általános előírások

Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műszaki dokumentációba kell foglalni. Annak elkészíttetéséért a létesítmény beruházója/üzemeltetője felel.

A szakértő, tűzvédelmi tervező a tűzvédelmi műszaki leírást és valamennyi tervlapot köteles aláírni.


A műszaki terveket az illetékes tűzvédelmi hatósággal köteles engedélyeztetni, jóváhagyatni. A tervtartalmakat a használatra vonatkozó részekre tekintetében a Szabályzat készítésében közreműködő szerződéses előadóval, szakcéggel is meg kell ismertetni.

4.2 Kiürítés, mentés

Az épületeket, munkaterületeket úgy kell kialakítani, hogy

- a benttartózkodó személyeket tűz esetén gyorsan és figyelemfelkeltő módon tájékoztathassák, riaszthassák,
- a benn tartózkodó, és önálló menekülésre képes személyek az előírt hasznos időn belül biztonságos helyre, vagy védett térbe távozhassanak (tűzvédelmi tervfejezet),
- a mozgásukban, cselekvőképességben akadályozott személyek segítséggel történő mentése biztos legyen,
- a kialakítás a kiürítési útvonalak késedelem nélküli használatát tegye lehetővé a felismerhetőség, biztonsági jelek alkalmazása, a megvilágítás, a megfelelő hő és füstelvezetés,
- a kiürítésre és menekülésre igénybe vett útvonalakat biztonsági gyengeáramú világító, vagy legalább utánvilágító piktogrammal kell ellátni.

A biztonsági jelek elhelyezésének változatai

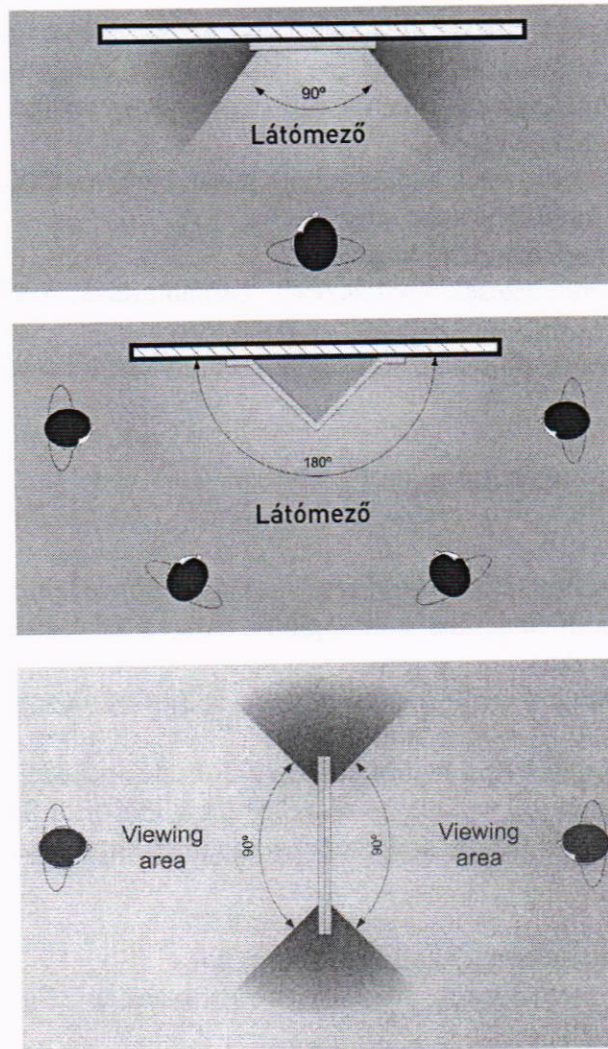

4.3 Az épületeket, a hozzájuk tartozó szabadtereket csak a tűzoltóság által kiadott használatbavételi engedélyben meghatározottak szerint és célra szabad használni, üzemeltetni.

5. Az egyes divíziókra vonatkozó működési, használati tűzvédelmi szabályzatok

Az egyes létesítményekre, önálló szervezeti egységekre a központi szabályzatból lebontva a vezérigazgató külön szabályzatokat (a továbbiakban: munkahelyi tűzvédelmi szabályzat) ad ki.

- A munkahelyi tűzvédelmi szabályzat előírásait az oktatások tárgyává kell tenni.
- A munkahelyi szabályzat megismertetése, betartása, illetve az abban foglaltak ellenőrzése a **divízióvezetők**, illetve az általuk írásban megbízott személyek feladata.

5.1 Általános követelmények

- A gépet, berendezést csak a használatbavételi, üzemeltetési engedéllyel, az engedélyben meghatározott rendeltetésnek megfelelően, a megelőző tűzvédelmi előírások betartásával szabad használni.
- A helyiségekben, veszélyességi övezetben, csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagot szabad tárolni. Ezek mennyiségét a tevékenységre kiadott szakmai előírások határozzák meg (Szabványban kiadott, meghatározott tűzterhelési érték).
- A tevékenység során keletkezett hulladékot folyamatosan, de legalább a munkanap befejezésekor el kell távolítani tűzbiztos tároló helyre.
- A helyiségeket folyamatosan, hulladéktól mentesen, tisztán kell tartani.
- Munkavégzés alatt és után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
- A dohányzás és nyílt láng használata tilos minden munkahelyen! Azok bejáratainál és a helyiségekben jól láthatóan el kell helyezni a helyiségekre vonatkozó tiltó, figyelmeztető rendelkezésre utaló táblákat.
- Üzemszüneti időszakra a bezárt helyiségek kulcsait úgy kell elhelyezni, hogy tűz esetén könnyen hozzáférhetők legyenek.
- Esetlegesen szétfolyt, kiszivárgott tűzveszélyes anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni.
- A robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalomszerűen csak szabadban, vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol gyújtóforrás nincs.
- A közművek nyitó- és zárószerkezeteit, a beépített épületgépészeti berendezések kapcsolóit, kezelő szerkezeteit, a közvetlen tűzjelző készüléket jól látható módon meg kell jelölni.

5.2 Közlekedési utak, kijáratok, vészkijáratok

- A létesítmény, helyiségek bejáratait és a közlekedési utakat állandó jelleggel szabadon kell hagyni. A helyiségek belső közlekedési útjait úgy kialakítani és annak szabadon hagyását biztosítani, hogy tűz esetén az ott tartózkodók akadálytalanul tudjanak eltávozni.
- A bejáratot, vészkijáratot, menekülési utat, vízszerzési helyekhez vezető utat teljes szélességében állandóan szabadon kell hagyni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad!
- A vészkijáratok ajtóit úgy kell kialakítani, hogy kifelé nyíljanak. Küszöb vagy egyéb botlásra alkalmas felület kiképzése tilos. A zárószerkezet olyan megoldású kell, hogy legyen, hogy belülről, kulcs nélkül nyíljon.
- A villamos berendezések kapcsolóit, közművek (gáz, víz) nyitó-záró berendezéseit, valamint a tűzvédelmi berendezéseket, készülékeket, eszközöket állandóan könnyen hozzáférhető és használható állapotban kell tartani. Ezeket eltorlaszolni még átmenetileg is szigorúan tilos.

5.3 Csatornahálózat

Tűzveszélyes gázt, gőzt, illetve folyadékot tartalmazó szennyvizet lefolyóba, csatornába közvetlenül bevezetni nem szabad. Tilos továbbá tűzveszélyes folyadékot, savat, lúgot lefolyóba, csatornába önteni.

5.4 Villamos berendezések

- Villamos berendezések tervezésekor, szerelésekor, továbbá üzemeltetésük során a vonatkozó szabványokat, rendeleteket, valamint az egyes tűzveszélyességi osztályokra megállapított rendelkezéseket be kell tartani.
- Nyílt rendszerű villamos hőszugárzóval fűteni tilos.

- Villamos fűtőtesttel helyiséget fűteni csak abban az esetben szabad, ha a villamos fűtési módot előzetesen engedélyezték.
- Az engedélyezés és a fűtőtest kiválasztása, az üzemeltető feladata.
- Szociális célokra szolgáló villamos melegítőket (főzőlap, kávéfőző) csak az arra kijelölt helyen, szabad használni. Elektromos hőtermelő berendezést bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül hagyni nem szabad.
- A villamos berendezés, villamos melegítő vagy egyéb hőtermelő berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy az üzemszerű használat, illetve meghibásodás következtében tüzet ne okozhasson.
- A villamos berendezést és villámvédelmi berendezést, az OTSZ-ben előírtak, valamint az állami szabványban foglaltaknak megfelelően kell rendszeresen felülvizsgálni.
- Meghibásodott villamos rendszert, berendezést stb. mindaddig, amíg a hibát el nem hárították, nem szabad üzemeltetni. A meghibásodott részt a villamos hálózatról le kell választani.
- A csoportosan elhelyezett villamos kismegszakítók rendeltetését, ezen kapcsolók ki-be kapcsolt helyzetét jelölni kell.
- Villamos gépet, berendezést, üzemen kívül helyezés esetén a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, a villamos hálózatról le kell választani.
- Világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni, használni, hogy az környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.

5.5 Tüzelő és fűtő berendezések

- Csak olyan fűtési rendszer alkalmazható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
- Csak engedélyezett típusú és kifogástalan műszaki állapotú tüzelő és fűtő berendezést szabad használni, a berendezés kezelési utasításában meghatározott előírások megtartásával.
- A tüzelő és fűtőberendezés, valamint a környezetben lévő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a 60 °C-ot ne haladja meg. A berendezés gépkönyvében meghatározott távolságot meg kell tartani.
- A „robbanásveszélyes, és éghető” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint az éghető folyadékot a központi fűtőberendezés vezetékétől, és fűtőtesttől 1 m távolságon belül nem szabad elhelyezni.

5.6 Szellőztetés

- Minden olyan helyiségben ahol „robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozó gőzök, gázok jelenlétével kell számolni, a tevékenység csak olyan szellőztetés mellett végezhető, amely biztosítja, hogy az alsó robbanási koncentráció 20%-a ne alakulhasson ki (pl. garázs).
- A szennyezett levegő kivezetését úgy kell biztosítani, hogy az a környezetet ne veszélyeztesse.

5.7 Hő- és füstelvezetés

Az építményekben amennyiben 1600 m² –nél nagyobb alapterületűek (az összes helyiségét figyelembe véve) valamint ott, ahol azt jogszabály vagy a tűzvédelmi szakhatóság - a személyek biztonsága vagy a beavatkozás hatékonyságának javítása érdekében – előírja, a tüzesetek során keletkező hő – és füstelvezetésről gondoskodni kell.

5.8 Gépi berendezés

- Szabadtéren, helyiségekben, illetőleg építményben csak olyan erőgépet illetve munkagépet szabad használni, elhelyezni, amely a környezetére gyújtási veszély nem jelent.
- A tűzveszélyes gépeket a gyártó, külföldi termék esetében a forgalomba hozó, a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, illetőleg kezelési utasítással köteles ellátni. Az abban foglaltakat be kell tartani.

5.9 Sztatikus feltöltődés elleni védelem, villámvédelem

- Berendezést, eszközt úgy kell használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen, sztatikus feltöltődés tüzet vagy robbanást ne okozhasson.
- Villámvédelmi berendezést az OTSZ előírásai szerint kell telepíteni.
- A villámvédelmi berendezést a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint kell létesíteni és felülvizsgálni.
- Azoknál az épületeknél, szabadtereknél, technológiai folyamatoknál, illetve berendezéseknél, ahol a sztatikus feltöltődés tüzet vagy robbanást okozhat, a megfelelő védelemről a vonatkozó műszaki követelmények szerint kell gondoskodni.

6. Tűzvédelmi eszközök, berendezések

- A létesítményekben, helyiségekben, szabadterületeken, veszélyességi övezetekben, a szabályzatban meghatározott követelményeket kielégítő és a keletkezett tűz oltására alkalmas típusú és számú, tűzoltó készüléket kell az OTSZ-ben előírtak szerint elhelyezni.
- A tűzoltó készüléket, eszközt és anyagot jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a kijárat, ill. a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan működőképes állapotban tartani.
- Az időjárás viszonyosságainak kitett (eső, hó) tűzoltó készüléket a káros hatásoktól megfelelően védeni kell.
- A készülék helyét jogszabályban előírt biztonsági jellel kell jól láthatóan jelölni.

6.1 A tűzoltó készülék üzemeltetői ellenőrzését a 6. sz. mellékletben foglaltak szerint kell elvégezni

Az üzemeltetői ellenőrzés elvégzését dátummal és aláírással igazolni kell a **Tűzvédelmi üzemeltetési naplóban lévő nyomtatványon**.

6.2 Tűzoltó készülék szakcéggel történő ellenőrzése:

A tűzoltó készülékek ellenőrzését végző szakcég jogszabályban előírt ellenőrzési kötelezettségei:

Felülvizsgálat: évenként – nyilvántartási kötelezettség melyet az ellenőrző szakcég vezet.

Középvizsgálat: 5 éves készüléknél, nyilvántartást szakcég vezeti

Nyomáspróba: 10 éves készüléknél, nyilvántartást a szakcég vezeti

6.3 A tűzcsapok ellenőrzését a 6. sz. mellékletben meghatározottak szerint kell elvégezni

6.4 Gyengeáramú irányfény ellenőrzése:

Havi ellenőrzési kötelezettség az üzemeltető, tulajdonos részéről, melyet a Tűzvédelmi üzemeltetési naplóban elhelyezett nyilvántartásban kell vezetni (lásd: 7. sz. melléklet).
Beépített tűzjelző központ ellenőrzése: a felülvizsgáló és karbantartó szakcég által kiadott üzemeltetési naplóban:

üzemeltető:

- napi
- havi
- negyedéves

szakcég:

- féléves - szűrőpróbaszerű ellenőrzés
- éves - teljes körű ellenőrzés

6.5 Tűzgátló nyílászárók ellenőrzése:

üzemeltető:

- havonta

szakcég:

- félévente + karbantartás

6.6 Füstgátló nyílászáró ellenőrzése:

üzemeltető

- 3 havonta

szakcég:

- félévente + karbantartás

A területen található tűzvédelmi berendezések és eszközök ellenőrzése, karbantartása és felülvizsgálata a Tűzvédelmi üzemeltetési naplóban elhelyezett OTSZ 18. sz. táblázatban leírtak szerint kell, hogy történjen.

7. Raktározás, tárolás, gépjárműtárolók használata

- A parkolóba illetve a belterületre behajtó gépjárművek elhelyezését úgy kell biztosítani, hogy azok a közlekedést (esetleges mentés esetén), egymás mozgását ne akadályozzák.
- A létesítmények területén a raktározást, tárolást csak a helyiségekre kiadott tételes előírások szerint szabad végezni.
- Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokat, melyek egymásra való hatása hőt fejleszthet (robbanást vagy tüzet okozhat), együtt tárolni nem szabad.
- Állványos tárolás esetén csak nem éghető anyagú állványon szabad tárolni.
- A raktározott éghető anyag és a lámpatest, valamint elektromos berendezés között az 1 m-es tűztávolságot meg kell tartani.

8. A létesítmények területén tartandó különleges rendezvények tűzvédelmi előírásai

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Kormányrendeletben leírtak minden ilyen esetben kötelező érvényűek.

- 8.1 A Zrt. létesítményeiben, helyiségeiben esetenként tartandó, nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre (vásár bemutató, kiállítás stb.), illetőleg a 300 főnél nagyobb befogadóképességű, nem kulturális vagy sportlétesítményekben, helyiségekben tartott alkalmoszerű kulturális és sportrendezvényekre (színelőadás, zenekari előadás, táncos összejövetel, disco, koncert stb.) a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban meghatározni,**

és Tűzriadó tervet készíteni. Ezt a rendezvény időpontja előtt legalább 15 nappal, tájékoztatás céljából az illetékes hivatásos tűzoltóságnak meg kell küldeni.

8.2 A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások az alábbiakat kell, hogy tartalmazzák:

- kiürítés számítását,
- tűzterhelés számítását,
- riasztási tervet,
- helyszínrajzot.

Meglévő helyiségek rendeltetéstől eltérő használata esetén továbbá rögzíteni kell:

- a rendezvény helyszínéül szolgáló helyiségek léptékhelyes alaprajzait és a kiürítésre számításba vett kijáratok elhelyezkedését, méretét,
- a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait,
- a tűz esetén szükséges teendőket,
- a tűz jelzésének és oltásának módját.

8.3 A rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őrizni.

A rendeltetéstől eltérő rendezvények előírásait, szabályzatát, annak jellegét, a helyszín adottságait, a résztvevők számát, és egyéb paramétereit figyelembe véve, esetleg kell elkészíteni.

9. Időszakos felülvizsgálatra kötelezett berendezések és eljárási módok

9.1 A kifeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata

- Az elektromos berendezéseket a jogszabályokban, vonatkozó előírásokban (OTSZ) meghatározottak szerint kell felülvizsgálni.
- A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
 - a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén **legalább 3 évenként,**
 - b) **egyéb esetben legalább 6 évenként.**
- A villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott hatánapig megszünteteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napok számát kell figyelembe venni.

9.2 Villámvédelem felülvizsgálata

A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból

- a) 300 kg vagy 300 l mennyiségénél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén **legalább 3 évenként,**
- b) **egyéb esetben legalább 6 évenként.**

A villámvédelem (LPS és SPM), vagy a védett épület, vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát

módosíthatja, sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, **felül kell vizsgáltatni** és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnápig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon tudni kell igazolni.

TŰZRIADÓ TERV (Tűz esetén követendő magatartás)

1. A keletkezett tüzek jelzésére, oltására, megfékezésére irányuló feladatokat a 10/2017. (VI.1.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM. rendeletben meghatározott előírások alapján a következő tűzriadó tervben rögzítem.

Tűzriadó tervet kell készíteni:

- Épületrészre, épületre, ha az
 - aa) menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgál,
 - ab) oktatási intézmény működésére szolgál, amelynek megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt,
 - ac) tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat, vagy
 - ad) 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik.
- Épületrészre, épületre, szabadterre, ha az
 - ba) olyan zenés szórakozóhely működésére szolgál, amely megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
 - bb) 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az üzemanyag-töltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.”

2. A tűz jelzése, oltása, jelentése.

- 2.1. Minden személynek, aki a Zrt. létesítményeinek területén tartózkodik beosztásra tekintet nélkül kötelessége az észlelt tüzet a tűzoltóságnak haladéktalanul jelenteni, a közelben tartózkodókat riasztani, tovább a tűzoltást, személyek - anyagok mentését haladéktalanul megkezdeni.
- 2.2. A keletkezett tüzet azonnal jelezni kell a **Tűzoltóságnak a 105** telefonszámon, illetve a **112-es** segélyhívó számon.

Jelezni kell:

- a létesítmény nevét, pontos címét, a tűz pontos helyét
- milyen anyag ég (mi ég),
- emberélet van- e veszélyben,
- mi van veszélyeztetve a tűz továbbterjedésétől

- név szerint ki jelentette a tüzet, honnan és milyen telefonszámról

A tűz jelzését követően a legfontosabb feladat az életmentés.

Szükség szerint értesíteni kell a **mentőket a 104** telefonszámon, illetve a **112-es** segélyhívó számon.

A tűz jelzésével egy időben – amennyiben az a testi épség vagy az élet veszélyeztetése nélkül megvalósítható – hozzá kell kezdeni a tűz oltásához a rendelkezésre álló felszerelésekkel (tűzoltó készülékek stb.) továbbá a veszélyeztetett vagyontárgyak mentéséhez, különös tekintettel a veszélyes anyagokra (robbanóanyagok, és egyéb gyúlékony anyagok stb.)

Szükséges esetben – mérlegelve az egyéb körülményeket is – végre kell hajtani a feszültségmentesítést, valamint a közművek elzárását, ez alól a vízszolgáltatás kivétel.

3. A vezérigazgató, valamint a divízióvezetők illetve az általuk megbízott személyek különös feladatai:

- A tűz jelzésének vétele után azonnal a helyszínre menni, irányítani a kárfelszámolást és megkezdeni a tűz keletkezésének körülményeivel kapcsolatos adatok begyűjtését is.

Értesíti a Tűzvédelmi szolgáltató kapcsolattartóját vagy vezetőjét.

- A tűzoltóság megérkezésekor szükség esetén helyismeretével segíteni az egységparancsnokot, tájékoztatni az addig elvégzett munkákról, intézkedésekről.
- Felkérésre részt vesz a tűzvizsgálatban.
- Felveszi a tűzkár és kivizsgálási jegyzőkönyvet (belső használatú ügyirat).
- Az eloltott vagy önmagától megszűnt tüzet is haladéktalanul bejelenti a tűzoltóságnak.

4. A helyszín biztosítása

Tűz esetén gondot kell fordítani arra, hogy a tűz helyszíne a tűzoltóság által megkezdett kivizsgálásig – a saját erővel eloltott, kárértékkel nem járó tüzeseteknél is – lehetőség szerint változatlanul maradjon.

5. A tűzriadó tervben foglaltak gyakorlása

A tűzriadó tervben foglalt feladatokat, azok gyakorlati megvalósítását szükség szerint – de évente legalább egy alkalommal a tűzvédelmi szaktanácsadó irányításával – gyakoroltatni kell és annak eredményét a gyakorlat helyszínéért felelős divízióvezetőnek, vagy általa megbízott személynek írásban kell rögzíteni. („Tűzriadó gyakorlat értékelése”)

TŰZVESZÉLYES IPARI MUNKÁK NYÍLT LÁNG HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

1. Tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, lángvágás, forrasztás, stb) tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.
 - 1.1. Mindennemű alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet a jelen szabályzatban meghatározott feltételek szerint kiadott előzetes írásbeli engedély alapján szabad végezni.
2. Külső vállalat, gazdasági szervezet, vállalkozó, stb. által végzett tűzveszélyes tevékenységre az engedély kiadása a külső vállalat igazgatójának, vezetőjének, megbízottjának vagy a munkát elrendelőnek a feladata.
 - 2.1. Az engedélyt azonban a Zrt. részéről a létesítményt üzemeltető vezetővel láttamoztatni kell, és azt szükség esetén a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal ki kell egészíteni.
 - 2.2. Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység előzetes egyeztetésre jogosultak körét a Zrt. részéről az egyes munkák végzése előtt a Divízióvezetőknek írásban kell meghatározni.
3. Az engedély kiadásának szabályozása
 - 3.1. Tűzveszélyes munkavégzésre engedély csak előzetes helyszíni szemle alapján adható.
 - 3.2. Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételeket illetve előzetes egyeztetésére jogosult munkaköröket, beosztásokat meg határozni.
 - 3.3. A helyszíni szemlén részt kell venni:
 - az engedély kiadására jogosultnak, vagy megbízottjának,
 - a munka irányítójának és munkavégzőnek,
 - kérésre a tűzvédelmi szakelőadónak.
 - 3.4. Az **engedélyt**, amely a helyszíni szemle alapján tartalmazza a munkavégzés helyét, a munkaterület határait, a munka során betartandó megelőző tűzvédelmi előírásokat, a szükséges óvintézkedéseket, az esetleges keletkező tűz oltásához szükséges oltóeszközöket, a munkaidő tartamát, idejét (a munka kezdetének valamint befejezésének pontos ideje év, nap, óra, perc,) a munka jellegét, a munkavégző nevét stb. **Az arra rendszeresített formanyomtatványon (3. sz. melléklet) kell kiállítani.**

Az engedély példányából kap:

- az első példányt a munkát végző, amit a munkavégzés helyszínén kell tartani
- a második példányt az engedély kiadó,
- a harmadik példányt a munkaterület illetékes vezetője, vagy a koordinálásért felelős személy.

4. A tűzveszélyes munkavégzésre engedélyt kiadó személyek és a tűzveszélyes munkát végzők felelőssége.
- 4.1. A tűzveszélyes tevékenységre engedélyt kiadó felelős:
- a tűzvédelmi feltételek meghatározásáért,
 - azoknak a védőeszközöknek, védőfelszereléseknek, oltóeszközöknek az előírásáért, amelyek használata vagy készenlétben tartása a munkavégzéshez szükséges,
 - ellenőrzés, felügyelet, továbbá a szükséges feltételek meghatározásáért.
- 4.2. Az üzemeltető felelős:
- a munkavégzés helyén, illetve az azzal kapcsolatos területen lévő berendezés veszélyforrásainak és a veszély elhárításához szükséges óvintézkedések meghatározásáért, hatásköréhez tartozó elvégzéséért,
 - a helyszínen lévő tűzvédelmi eszközök használhatóságáért.
- 4.3. A munkairányító vezető felelős, hogy:
- a tevékenységet végző munkavállalók a biztonságos munkavégzéshez az engedélyben meghatározott feltételeket megismerjék, és azokat betartsák.
5. A tevékenység befejezését követően a munkálatokat végző dolgozó köteles a munkavégzés helyszínét és annak környezetét alapos utóvizsgálatnak alávetni, meggyőződni arról, hogy nem maradt-e vissza olyan körülmény, helyzet, állapot, hogy az a tűz előidézőjévé tudjon válni.

Szám: 20... /.....

ENGEDÉLY TŰZVESZÉLLYEL JÁRÓ MUNKA ELVÉGZÉSÉRE

Az 20..... év hó napján engedélyt adok
..... gazdálkodó szervezet
..... nevű dolgozójának, hogy
..... létesítmény
..... területén 20..... év hó nap óra perctől
20..... év hó nap óra percig munkákat végezzen a
megelőző tűzvédelmi rendelkezések végrehajtására az alábbiakban felsorolt előírások maradéktalan
megtartása mellett.

A munkálatok végzéséhez az alábbi tűzoltó felszerelést és eszközt biztosítottam:

.....
engedélyt kiadó

Mint a tevékenység helye szerinti létesítmény üzemeltetési vezetője, ill. megbízottja a munkálatok
végzéséhez az alábbi előírásokat teszem:

.....
Üzemeltetési Vezető

Az engedélyben felsoroltakat tudomásul veszem, a munkálatokat az érvényben lévő tűzvédelmi
jogszabályok, előírások, kötelezően alkalmazandó szabványok és a technológiai utasításban foglaltak
szerint végzem.

.....
.....
a munkát végző aláírása

.....
tűzv. szakvizsga biz. száma

A munkát végző a tevékenységet befejezte, a helyszínt az előírások szerint átvizsgáltam, az
esetlegesen tüzet kiváltó körülményeket megszüntette.
A területet a munkát elrendelőnek visszaadtam.

.....
.....
a munkát végző aláírása

a területet átvetem

....., 20..... hónap,óra,perc

Tűzvédelmi bírság kivonat

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

7. §

(1) A tűzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 1–8., 12–18., 20–24., 29., 30. és 36. sorában rögzített szabálytalanságok esetén a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.

(2) Ha az 1. mellékletben rögzített szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi bírságot ki kell szabni.

(3) Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint.

8. §

(1) A tűzvédelmi bírság kiszabására elsőfokon – az 1. melléklet 37–39. sorában rögzített eseteket kivéve – a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt szabálytalanság a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabálytalanság helyszínének tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Az 1. melléklet 37–39. sorában rögzített esetekben a központi szerv jogosult a bírság kiszabására.

(2) Másodfokon az I. fejezetben megjelölt másodfokú hatóság jár el.

9. §

(1) A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

(2) A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett – az azonnal megszüntethető szabálytalanságok kivételével – a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős határozat közlését követő két hónap elteltével szabható ki ismételten.

(3) A tűzvédelmi bírság kiszabásáról szóló jogerős határozatot – az 1. melléklet 37–40. sorában foglalt esetek kivételével – statisztikai okokból, illetve a felügyeleti jogosítványok gyakorlásának elősegítése céljából a központi szervvel is közölni kell.

(4) A tűzvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás a hatóságnak a jogsértésről való tudomásszerzésétől számított három hónapon belül, de legkésőbb a jogsértés bekövetkezését követő egy éven belül indítható meg. Ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik. Ha a jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.

1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez⁷⁵

	A	B	C
1.	tűzvédelmi szabálytalanság megnevezése	tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke (Ft)	tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke (Ft)

2.	tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő	10 000	1 000 000
3.	tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges	20 000	3 000 000
4.	tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő	20 000	1 000 000
5.	menekülésre számításba vett kijárat, vészkiárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbecsátóképesség nem biztosított	20 000	800 000
6.	tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkiárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbecsátóképesség nem biztosított	30 000	1 000 000
7.	menekülésre számításba vett kijárat, vészkiárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal	30 000	1 200 000
8.	tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkiárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal	40 000	1 500 000
9.	épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbecsátóképesség mértékén túli leszűkítése	20 000	500 000
10.	az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési	20 000	500 000

	termékek és a biztonsági jelek kivételével)		
11.	a kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése	30 000	3 000 000
12.	jogszabály vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása	30 000	200 000
13.	ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított	30 000	1 000 000
14.	szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása	30 000	1 000 000
15.	a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása	20 000	2 000 000
16.	a létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve a képzésre vonatkozó előírások megszegése	50 000	2 000 000
17.	tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével)	20 000	50 000
18.	tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével)	10 000	30 000
19.	a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér		
a) legfeljebb 100 m ² alapterületű:	50 000	400 000	
b) 101–500 m ² alapterületű:	100 000	1 000 000	
c) 500 m ² feletti alapterületű:	200 000	2 000 000	

20.	tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelete, tűzátjelzés hiánya	100 000	1 500 000
21.	jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibái igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben a hiba észlelése óta több mint 8 nap eltelt	50 000	1 000 000
22.	jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben meghatározott érintett műszaki megoldás készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, nyomáspróbájának, a feltárt hibák igazolt javításának hiánya, amennyiben az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá	30 000	1 000 000
23.	jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása	30 000	1 000 000
24.	tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása	50 000	500 000
25.	hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenység, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködés	50 000	500 000
26.	tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzése (természetes személy vagy gazdasági társaság)	50 000	1 000 000
27.	tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése	50 000	1 000 000
28.	a) ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nem a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte meg az építményt	30 000	1 000 000

	b) ha a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott		
29.	ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve – amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett – a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt	30 000	1 500 000
30.	ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt módon – nem gondoskodott és a határidő lejártá óta több mint 15 nap eltelt	30 000	1 000 000
31.	ha az üzemeltető – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a létesítmény tűzvédelméről ott, ahol ezt jogszabály előírja	50 000	500 000
32.	ha a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készítették el	50 000	250 000
33.	ha a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza	50 000	200 000
34.	ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja az építmény létesítésekor, átalakításakor hatályban lévő jogszabály szerinti tűzterhelési értékeket	30 000	2 000 000

35.	a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya	50 000	1 000 000
36.	a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt – tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott – hibák igazolt megszüntetésének hiánya	40 000	300 000
37.	ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készített el	50 000	200 000
38.	a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé	30 000	1 000 000
39.	ha a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte	50 000	1 000 000
40.	a tűzoltó-technikai termék, építési termék tűzvédelmi célú ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy ezen tevékenység során a termék működőképességének veszélyeztetése, amennyiben az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá	50 000	1 000 000
41.	ha a jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét	200 000	3 000 000
42.	a tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt egyéb előírások megszegése	20 000	60 000
43.	a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése	20 000	1 000 000

44.	a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tüzesetek megelőzéséről nem gondoskodnak	40 000	200 000
45.	jogszabály által előírt hő- és füstelvezető rendszer létesítésének, üzemeltetésének, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának hiánya, működésének akadályozása	50 000	1 000 000
46.	az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi szakértői nyilatkozatnak a tűzvédelmi hatósághoz történő megküldésének elmulasztása	30 000	100 000
47.	ha a tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz	50 000	1 000 000
48.	irányított égetés végzése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül	50 000	500 000
49.	szabadtéri égetés során az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre és az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása	20 000	400 000
50.	eltérés a nemzeti szabványok tűzvédelmi előírásaitól és a tűzvédelmi műszaki irányelvek rendelkezéseitől a tűzvédelmi hatóság jóváhagyása nélkül	50 000	1 000 000
51.	eltérés a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott eltérő műszaki megoldástól, kivéve, ha a jogszabályban, nemzeti szabványban vagy tűzvédelmi műszaki irányelvben foglalt műszaki megoldást alkalmazzák	50 000	

**TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓK
KEZELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA
(Üzemeltetési Napló)**

A felsorolt tűzvédelmi dokumentációkat naprakész állapotban – mindig hozzáférhetően – kell tartani.

Az iratok kezeléséért a divízióvezető, vagy megbízottja felel.

1. Hatályos engedélyek, előírások (pl: használatbavételi engedély, hatósági jegyzőkönyvek stb.)
2. Tűzvédelmi Szabályzat
3. Tűzvédelmi ellenőrzések, szemlék jegyzőkönyvei és a feltárt hiányosságok felszámolására tett intézkedése és azok bizonylatolása.
4. Nyilvántartás a bekövetkezett tüzesetekről
 - 4.1. Tűzvizsgálati jegyzőkönyv
 - 4.2. Hasonló tüzeset elkerülésére tett intézkedés írásos dokumentálása
 - rendkívüli oktatás
 - fegyelmi felelősségre vonás,
 - gazdasági, műszaki intézkedés stb.
5. Dolgozók tűzvédelmi oktatásának bizonylatai
(Az oktatás tárgyának forrásanyagai)
6. Új belépők oktatása
 - 6.1. Ismétlődő oktatás
 - 6.2. Pótoktatás
 - 6.3. Rendkívüli oktatások
7. Tűzveszélyes tevékenységre kiadott engedélyek.
(A kiadott engedélyt 1 évig meg kell őrizni)
8. A villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról készült jegyzőkönyvek, (BM. sz. rendelet, MSZ 10900), továbbá a felülvizsgálati jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok megszüntetésére tett intézkedés írásos igazolása (pl. megrendelések, számlák stb.)

A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK ELLENŐRZÉSÉNEK SZEMPONTJAI

A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, **3 havonta** (maximálisan 1 hét eltéréssel) ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék

- a) az előírt készenléti helyen van-e,
- b) rögzítése biztonságos-e,
- c) látható-e,
- d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
- e) használata nem ütközik-e akadályba,
- f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
- g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
- h) fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
- i) karbantartása esedékes-e,
- j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
- k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

Az üzemeltetői ellenőrzés elvégzését dátummal és aláírással igazolni kell a mellékelt nyomtatványon.

Cégnév:.....

.....

Cím:.....

.....

TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK ÜZEMELTETŐI ELLENŐRZÉSE

Ellenőrzés éve:

Sor- szám	A tűzoltókészülék		Az ellenőrzés dátuma				aláírás
	Készenléti helye	Típus-jele	I.	II.	III.	IV.	
1							
2							
3							
4							
5							

6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
Ellenőrzést végző neve							
Aláírása							

FALI TŰZCSAP ELLENŐRZÉSÉNEK SZEMPONTJAI

A tűzoltóvízforrások felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy félévente (maximálisan 1 hét eltéréssel)

a) megvizsgálja

- a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét,
- az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát,
- a korrózió elleni védelem épségét,

b) elvégzi

- a vízhálózatról működő tűzoltóvízforrások esetében a hálózat átöblítését a mechanikai szennyeződésektől mentes víz megjelenéséig és
- a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelős szervezet írásbeli értesítését.

Tűzcsapok jogszabályban előírt szakcéggel történő ellenőrzése:

- Felülvizsgálat: évente- nyilvántartási kötelezettség, amelyet az ellenőrző szakcég vezet.

A tűzcsapszekrényben elhelyezett tartozékok további felülvizsgálata:

tömlő: 5 évente nyomáspróba

sugárcső: 5 évenként nyomáspróba

állvány cső: 5 évenként nyomáspróba földalatti tűzcsap

A föld feletti tűzcsap szerelvénysekrényeit fél évenként kell ellenőrizni, a benne lévő szerelvényeket pedig a fentiek szerint.

Kifolyásmérés: évente

BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS ÜZEMELTETŐI ELLENŐRZÉSE

20..		működőképes	meghibásodás		tett intézkedés	aláírás
hó	nap		észlelési ideje	jellege		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						

**Tűz gátló nyílászárók: üzemeltető vizsgálat havonta
időszakos felülvizsgálat 6 havonta
karbantartás: időszakos felülvizsgálattal egy időben**

20..		működőképes	meghibásodás		tett intézkedés	aláírás
hó	nap		észlelési ideje	jellege		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során

vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,

b) szemrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki megoldás működőképességét, ennek keretében ellenőrzi a (2) bekezdésben előírtakat,

c) az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban dokumentálja és

d) a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.

(2) Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás

a) kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,

b) sértetlen állapotáról,

c) észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,

d) működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,

e) működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotáról

f) működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződést.

**Füst gátló nyílászárók: üzemeltető vizsgálat 3 havonta
időszakos felülvizsgálat 6 havonta
karbantartás: időszakos felülvizsgálattal egy időben**

..... év

berendezés helye	időpont				működő képes	meghibásodá s jellege	tett intézkedés	aláírás
	I.	II	III.	IV.				

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során

vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,

b) szemrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki megoldás működőképességét, ennek keretében ellenőrzi a (2) bekezdésben előírtakat,

c) az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban dokumentálja és

d) a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.

(2) Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás

a) kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,

b) sértetlen állapotáról,

c) észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,

d) működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,

e) működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotáról

f) működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződést.

TŰZVÉDELMI OKTATÁS TÁRGYA

Célja: Hogy a munkavállalók megismerjék munkahelyük tűzvédelmi jellemzőit, a munkafolyamatok, felhasznált, tárolt anyagok tűzveszélyességét, a tűzjelzés lehetőségét és módját, a tűzoltó-felszerelések helyes használatát, a tűz esetén követendő magatartás szabályait.

Tartalma:

- Tűzvédelmi Alapismeretek
- Az égés, annak feltételei, lehetséges okai, megelőzési lehetőségei.
- Tűzvédelmi jogszabályok általános ismertetése.
- A Tűzvédelmi Szabályzat minden dolgozóra vonatkozó előírásai.
- A munkahelyekre vonatkozó speciális előírások, az ott előforduló, tárolt, vagy felhasznált anyagok tűzveszélyessége.
- Általános és speciális megelőző tűzvédelmi rendelkezések, szabályok.
- A tűz jelzése, a tűz esetén követendő magatartás szabályai.
- A munkahelyen rendszeresített tűzoltó berendezések, felszerelések, készülékek használatára vonatkozó ismeretek.
- A tűzoltásra alkalmas anyagok oltási tulajdonságai.
- A tűz terjedésének megakadályozására teendő intézkedések.
- Az emberi élet mentésére, az anyagok mentésére vonatkozó ismeretek.